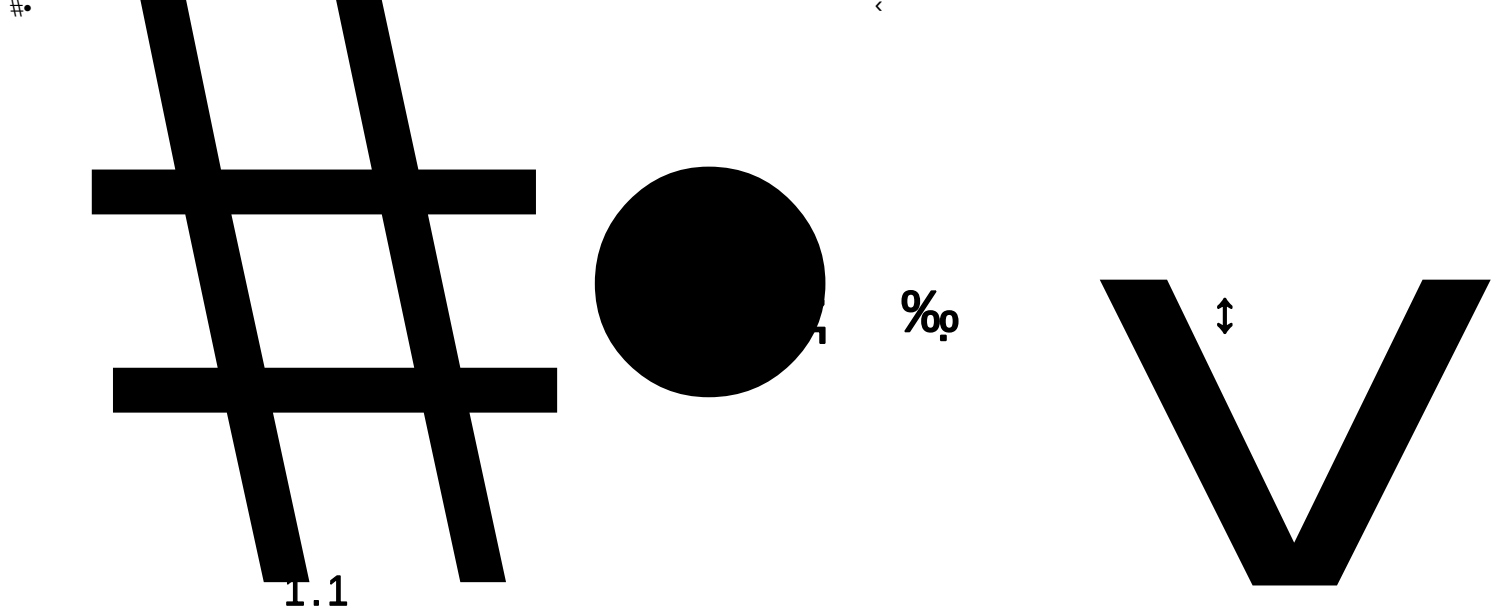


1.1

1.2

ž7ÊG ƒ€ÐX0

1.3

Ĭ

1.7

1.15 “

”

“ ”

1.16

3

2.1

2.2

1		2500V 10G ß	1,2
2	:	‰ Ь ɣ G 1%	4
3		‰ 0.2%	14
4		‰ 0.2% 0.2%	6
5	№	‰ 0.5%	7,8,14,16,17,20
6		‰ 0.2%	7,8,14,16,17,20
7		‰ 0.2%	7,8,14,16,17,20
8		150kVA 650V	7,8,14,16,17,18,20
9		GB/T 16927.2	9,10,11
10	№	‰ 3%	9
11		50kVA	9
12		50kVA 50kV	9
13		50kW	10,11
14		GB/T 7354	11
15		GB/T 507	12
16			

25	Ⅱ Ⅾ ρ т ح	GB/T 16896.1 Ţ ’	10
26	Ⅱ Ⅾ ρ ɒ	GB/T 16896.2 Ţ ’	10
27		ج غ كل مخ ’	16
28	ـ т	‰ ‘ 0.2%	17
29	т	‰ ‘ 0.2%	18
30		GB/T 1094.5 Ţ ’	19
31		GB/T 16927.4 Ţ ’	19

4.1

˜	O	Ʒ ≠ ė ˆ Ь. G ˜		
		A	B	C
1	˥	Æ	Æ	
2	₩ ‖ ⅅ ρ ˥	Æ	Æ	
3	ﻡ ε ლ	Æ	Æ	
4	‰	Æ	Æ	Æ
5		Æ		
6	Й ˆ r ℃ ˜	Æ	Æ	
7		Æ		
8	r ˆ r ℃ ˜	Æ	Æ	Æ
9	₩ ˥	Æ	Æ	Æ
10		Æ	Æ	
11	ė : ﻍ	Æ	Æ	Æ
12	˥	Æ	Æ	Æ
13	Ʉ ˥	Æ	Æ	Æ
14		Æ	Æ	Æ
15	Й	Æ	Æ	
16	Ʉ ˆ Rct)	Æ	Æ	Æ
17	Ʉ ﻍ ˆ Ts) (‰ ч TPY,TPX,TPS ε ლ)	Æ	Æ	
18	ƽˆ Ek) ė Ek Й : (‰ ч TPY,TPX,TPS ε ლ)	Æ	Æ	
19	. ˥	Æ	Æ	Æ
20		Æ	Æ	Æ
21	₩ ‖ ⅅ ρ ˥	Æ	Æ	
22	▼ (‰ ч TPY,TPX,TPS ε ლ)	Æ	Æ	
23	ε ლ Л Ḡ ˆ FS˜ (˜	Æ	Æ	
ч ‰ˆ Ь. G ˜' GB 20840.1-2010 ε ლ 1 №' ' GB 20840.2-2014 ε ლ 2 №' ε ლ ˝Ḥ '				

5.1

˝	O	Ʒ ≠ ė ˆ Ь. G ~		
		A	B	C
1	˥	Æ	Æ	
2	₩ ‖ Ⅾ℘ ∤	Æ	Æ	
3	ﷺ ε ح	Æ	Æ	
4	‰	Æ	Æ	Æ
5		Æ		
6	Й, ˆ r ° ج ~	Æ	Æ	
7	ĩ Ʒ	Æ		
8	:	Æ	Æ	Æ
9	r ˆ r ° ج ~	Æ	Æ	Æ
10	₩ ∤	Æ	Æ	Æ
11		Æ	Æ	
12	ė : غ	Æ	Æ	Æ
13	∤	Æ	Æ	Æ
14	ʜ ∤	Æ	Æ	Æ
15		Æ	Æ	Æ
16	Й,	Æ	Æ	
17		Æ	Æ	Æ
18	ʏ ė Й, ˆ r ° ج ~	Æ		
ш ‰ˆ Ь. G ~ ш ‰ˆ Ь. G ˜˜ Ь. G ˜'				
GB 20840.1-2010 ε ح 1 №' '				
GB 20840.3-2013 ε ح 3 №' ∤ ε ح ˜Ḥ '				

5.2

˜			ˆ 1 ˜ ˜
	/ת ק O	˜ ǎ ė	
1		ת' (0~20)kΩ'	1
2	ǐ ׀ ק ǐ	₮ ׀' 50kV' ₮ ' 2A'	1,4
3	‖ Ď ρ ׀ ü ק ǐ	₮ ׀' (0~400)kV'	2
4		₮ ׀' (0~400)kV'	2
5	ת	ת' 100±15S/cm'	3
6	ǐ ׀ ק ǐ	₮ ׀' 200kV' ' 1A' ₮ ' (50~200)Hz'	3,10,11,12
7	‰ ׀ ε ק	ת' 35kV˘ 10kV'	4
8	׀ ε ק	ת' (0~200)VA'	4
9	ε ק ת	ת' (0~100)V'	4,15
10	ǐ	ת' (1~50)N'	5
11		ת' IP66'	5
12	SF6 r ת	ת' (0~100)ppm'	6
13	ǐ ׀ ק	₮ ׀ ė ' 50kV˘ 2A'	7
14	ώ ק	/	7
15	PT Ǝ ת	ת' 0~250V ˘ 0~20A'	8
16	ת	ת' (-60~0)Ņ'	9
17		ת' (0-1000)pC;	11
18	w ׀	‰ ת' 20mA'	12
19	‰ ק	׀' 100kV' ' 50pF'	12
20	ʜ ׀ ת	₮ ׀' (0~6)kV'	13,14
21	׀ ʐ	ת' (0~1)MPa'	16
22	ŋ ˗ : ת	ת' (0~80)kV'	17
23	∨	₮ ת' (-40~+70)Ņ'	18

6.1

| | | |

6.2

˜			ˆ 1 ˜ ˜
	/ ת ק O	˜ ǎ ę	
1		ת' (0~20)k ß'	1
2	Ĭ ׀ ק ĭ 1	∓ ׀' 50kV' ∓ ' 4A'	1,8
3		∓ ׀' (0~500)kV'	2
4	‖ Đ ׀ ŭ ק ĭ	∓ ׀' (0~500)kV'	3
5	ת	ת' 100 ¤ 15S/c㎡	4
6	Ĭ ׀ ק ĭ 2	∓ ׀' 200kV' ∓ ' 2A'	4
7	‰ ׀ ε ק	ת' 35kV˙ 10kV'	5
8	Ĭ ׀ ק ĭ 3	∓ ׀' 50kV' ∓ ' 4A' Ĭ ∓ ' (40~200)Hz'	5
9	׀ ε ק	ת' (0~200)VA'	5
10	ε ק ת	ת' (0~100)V'	5,18
11	Ĭ	ת' (1~50)N'	6
12		ת' IP66'	6
13	SF6 r ת	ת' (0~100)pp㎥'	7
14	w˙ ׀	‰ ת' 20mA'	8
15	‰ ק	׀' 100kV' ' 50pF'	8
16	Ĭ ׀ ק	∓ ׀ ' 50kV˙ 2A'	9,10,11
17	ώ ק	/	9,10,11
18	׀ ض ˜	׀' 50kV'	11
19	‖ Đ /	/	12
20	ת	ת' (-60~0)Ņ'	13
21	Ĭ ׀ ק ĭ 4	∓ ׀' 200kV' ∓ ' 2A' Ĭ ∓ ' (40~200)Hz'	14,15
22		ת' (0~1000)pC'	15
23	ʜ ׀ ת	∓ ׀' (0~6)kV'	16,17
24	׀ ʒ	ת' (0~1)MPa'	19
25	ŋ ¯ : ת	ת' (0~80)kV'	20
26	׳	∓ ת' (-40~+70)Ņ'	21,22

7.1

7.2

	/ת כך O	ğ غ	^	1 ~
1	٧	مخ '(0~200	شم شط	

8.1

˜	O	Ẓ ≠ ė ˆ Ь. G ˜		
		A	B	C
1		Æ	Æ	Æ
2	↺ Ⓟ (tan ã)	Æ	Æ	Æ
3	∤	Æ	Æ	Æ ↺˜
4	Ь ´ ∤	Æ	Æ	Æ
5	ṗ ↺ Ð	Æ	Æ	Æ
6		Æ	Æ	Æ
7	ṗ Ⱪ	Æ	Æ	Æ
8		Æ	Æ	
9	Ӣ ↺ Ⓟ (tan ã)	Æ	Æ	
10	Ь ‖ Ɗ ρ ∤	Æ	Æ	
11		Æ	Æ	
12	↺ ↺	Æ	Æ	
13	ṗ Ⱪ	Æ	Æ	
14	tg ã Ь ˜	Æ	Æ	
15	¨Ḥ Ð ĭ ˜ ↺	Æ		
16		Æ		
17	ỉ Ẓ	Æ	Æ	
18	∤ Ẓ ẽ ↺	Æ		
19	∤	Æ		
20		Æ	Æ	Æ
21	↺	Æ	Æ	Æ
22	Ⴆ	Æ		

Ч ‰ˆ Ь. G ˜'

DL/T 840-2003 ∤ ↺ ą Ð'

GB/T 11024.1-2010 ∤ 1000V ɣ;'; ´ Ẓ ↺ 1 №' ↕'

GB/T 11024.2-2001 ∤ 1000V ɣ;'; ´ Ẓ ↺ 2 №' Ⴆ '

GB/T 11024.4-2001 ∤ 1000V ɣ;'; ´ Ẓ ↺ 4 №' ṗ Ⱪ'

8.2

	/ת ק O		1
1	ר	(0~45)kV (0~6000)kVar	1,2,3,4,8,9,14,15,19,22
2	ר	(0~200)kV (0~20)mA	5,11,12,13
3	1	(0~100)Ņ	6
4	ר	(0~200)kV (0~20)mA	7,21
5		(0~100)Ņ	9,14
6	‖	(0~800)kV	10
7	ת	(0~100)pC	15,19
8	ק	200kA	16
9		(20~100)N¥m	17
10	2	(-50~100)Ņ	18

9.1

۴	O	ʒ ≠ ɛ ^ Ь. G ~		
		A	B	C
1		Æ	Æ	Æ
2		Æ	Æ	Æ
3	ض ĩ ^ ثم ~	Æ	Æ	Æ
4	: غ ^ tan ã ~ ^ ثم ~	Æ	Æ	Æ
5		Æ		
6	ɛ ʜ ۱	Æ		
7	۱ ^ ʜ ~	Æ	Æ	Æ
8	۱	Æ	Æ	Æ
9	۱	Æ		
10	№ ƀ	Æ	Æ	Æ
11	^ ثم ~	Æ	Æ	Æ
12	۱ ʒ ^ ثم ~	Æ	Æ	Æ
13	^ ثم ~	Æ		
14	ll Ɗ	Æ	Æ	
15	۱	Æ		
16	.	Æ		
17		Æ		
18		Æ	Æ	
ш ‰^ Ь. G ~' GB/T 1094.6-2011 ʒ ĩ ۱ ح 6 № ح' DL/T 1057-2007 ˗ ẽ ثم Ð'				

9.2

1				₮ ' 2500V ' 10G ß'	1
2			ת	‰ ' 0.2%	2
3		ĩ	ת	‰ ' 0.2% ' 0.2%	3 5
4		:	ת	‰ ' 0.2%	4
5		w №	ת	‰ ' 0.5%	6,7,18
6					

10.1

| | | |

11.1

| | | |

11.2

˜			ˆ 1 ˜ ˜
	/ת ק O	˜ ă ė	
1	ẏ ׀	GB/T 16927.2 ţ ’	1,3,8,15
2	№׀ ק	‰ ' 3%’	1,3,8
3	׀ ׀ ק	’ 50kVA’	1,3,8
4	ΐ ׀ ק1	' 50kVA’ ₣ ׀' 100kV’	1,3
5	ǁ Ď ρ	GB/T 16927.2 ţ ’	2,15
6	ǁ Ď ρ ת ק	GB/T 16896.1 ţ ’	2,15
7	ǁ Ď ρ ɒ	GB/T 16896.2 ţ ’	2,15
8	ض ת	‰ ' 3%’	6
9	ΐ ׀ ק2	' 50kVA’ ₣ ׀' 20kV’	8
10	ת	Ь ɢ 5m in˜ Ь ɢ 12 ɷ’	9
11	w № ת	‰ ' 0.5% Ƈ w ج ٧ ⌠ 0.02 ~’	9
12	ε ק	‰ ' 0.2%’	9
13	׀ ε ק	‰ ' 0.2%’	9
14	׀ ק	' 150kVA’ ₣ ׀' 650V’	9,14
15		GB/T 1094.5 ţ ’	10
16		GB/T 16927.4 ţ ’	10
17		IP4X ţ ’	11
18		IPX4 ţ ’	11
19	ק ΐ	IP10 ţ ’	12
20	ΐ ʐ ק ΐ	GB 17467 ţ ’	13
21		ج ك غ , ج	14
22		’	16
23	׀	׀ ’	17

12.1

ˆ	O	ẓ ≠ ė ˆ Ь. G ˜		
		A	B	C
1	à à ⌈	Æ	Æ	Æ
2	Ⅱⅅ	Æ	Æ	
3	∧	Æ	Æ	Æ
4	h ⱬ	Æ	Æ	Æ
5	˥	Æ	Æ	
6	ǐ ė ṿ ǐ	Æ		
7		Æ	Æ	
8		Æ	Æ	
9	`I ˆ EMC)	Æ		
10	↑ ė └ⱬ	Æ	Æ	Æ
11	˜ ... ė ẓ	Æ		
12	Ƀ ė	Æ	Æ	Æ
13	ṗ	Æ		
14		Æ		
15		Æ	Æ	Æ
16	r à /I à	Æ	Æ	Æ
ч ‰ˆ Ь. G ˜' DL/T 404-2007 3.6kV˙ 40.5kV´ ˜ ė └ , GB 3906-2006 3.6kV˙ 40.5kV´ ˜ ė └ ,				
' ضِ ↓ ⁘ ˘ ǐ Ð ǟ ˜ ẓ Â				

12.2

1	Ǐ ㄏ ㄓ	ㄔ ㄏ ㄖ' (0~150) kV'	2,3
2	‖ D̂ρ ㄏ ㄩ̈	ㄔ ㄏ ㄖ' (0~200)kV'	2,3
3	ㄓ ㄇ	' (0~20)m ß' ㄔ ( )' 100A'	4
4	ㄩ̈ ㄓ	ㄔ ㄖ' (0~5000)A'	5
5		' 0.2 '	5
6	ㄇ	' 0.5Ņ'	5
7	Ǐ ㄏ ㄓ	' 3200kVA'	6
8		'	7
9	SF6 ㄇ	ㄖ' (0.01~100)ppm'	8
10	⁞ ㄩ̈ ㄓ	ㄔ ㄏ ㄖ' 0~2500V'	9
11	ㄏ ㄇ	ㄔ ㄏ' 2000V'	10
12	ㄩ̈	' 3200MVA'	11,13
13	ㄓ	'	11
14	ㄇ	ㄖ' (0 [redacted]	

13.2

14.1

˝	O	ẓ ≠ ė ˆ Ь. G ~		
		A	B	C
1	à Ђ ė w	Æ	Æ	Æ
2		Æ		
3	ˆ ~	Æ		
4	Ї ṕ Ü ė	Æ		
5	ˆ UV~	Æ		
6	˥	Æ	Æ	
7		Æ	Æ	
8		Æ	Æ	Æ
9		Æ	Æ	
10	Ь	Æ	Æ	Æ
11	Ď ė Ḡ	Æ	Æ	Æ
12	:	Æ	Æ	Æ
13	˥ ˆ ~	Æ	Æ	
14	˥ ˆ ẽ ~	Æ	Æ	
15	Ї	Æ		
16	` ˆ EMC~	Æ		
17	Ђ	Æ	Æ	Æ
18	ẅ	Æ	Æ	Æ
19	Ђ	Æ	Æ	Æ
20	ك	Æ		
21	˥ Ḡ	Æ	Æ	Æ
22		Æ		
23		Æ		
24	˫ ǯ	Æ		
25	Ḡ	Æ		
26	L w	Æ		
27		Æ		
28	r à /l à	Æ	Æ	Æ

ч ‰ˆ Ь. G ~'

GB 7251.1-2013 ˫ ˥ ˝ ė L ,

GB 7251.12-2013 ˫ ˥ ˝ ė L 2 №' ẓ ˝ ė L ,

GB/T 15576-2008 ˫ ˥ w w ẽ '


14.2

ˆ

/ת ֹO ˇ ă ė ˆ 1 ˆ ˜

(-70~+150) Ņ Ę ' Ů ¤ 2

1 ∀ ´ Ĭ

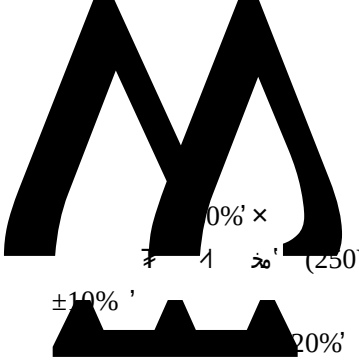

		0%’ ×	
		‡ ۱ مخ ' (250V~3000)V	
		±10% ’	
		20%’	
21	ت ح	‹ ‡ ۱ ^ ŵ ν ˜' 75ns	16
		±20% ’	
		شي ' ˜	
		100A/m’	
		' 100KHz غ 1MHz ±10%’	
		‰ ' 0.1%’	
		w ‰ ' 1.0dBm˘ Ѝ	
22	شي	1.0dBm’	16
		‰ ' ¤ 1dBm’	
		˘ -30dBc’	
		-35dBc’	
23	^ “		

15.1

˜	O	ẓ ≠ ẹ ˆ Ь. G ˜		
		A	B	C
1	ầ	Æ	Æ	Æ
2		Æ	Æ	Æ
3	ˆ1	Æ	Æ	
4	h ậ	Æ	Æ	Æ
5	ỉ ẹ ṿ ỉ	Æ		
6	ˊ1	Æ	Æ	Æ
7	ll Đ ρ	Æ	Æ	
7	˜ ẹ	Æ		
8		Æ		
9		Æ	Æ	
10	EMC	Æ		
11	˅	Æ		
12		Æ		
13	ث	Æ		
14	˜ ẹ L ậ	Æ	Æ	Æ
ш ‰ˆ Ь. G ˜' DL/T 402-2016 ˊ1 ح' GB 1984-2014 ˊ1 ح'				

15.2

	/		1
1		0~4s’ 0.1 ’	2
2		/ (0~220)V’	2
3		(0~5000)A’	3
4		0.2 ’	3
5		0.5Ņ’	3
6		(0-20m) ß’ 100A’	4
7		3200kVA’	5
8		(0~50) kV’	6
9		(0~200)kV’	6
10		3200kVA’	7,12,13
11		’	7,12
12		’	8
13	SF6	0.01~100ppm’	9
14		0~2500V’	10
15		(-25~40)Ņ’	11
16		2000V’	14

16.1

16.2

ミ レ ら

ˆ ˜ 1 ˆ ˇ ğ ğ ˇ /тсO ˆ

ˇ ˆ (0~4)s' ˆ

1 т ' 0.1 ' 2

ˇ / ₹ ∧ ˆ

2 ˇ (0~

ぺ ″ 祖

17.1

| | | |

17.2

1			(0~0.1)mm	1
2			(0~150)kV	2
3			(0~200)kV	2
4				

18.1

| | | |



19.1

19.2

1		-70~+150Ņ (75%~98%) (25%~75%)	Ẓ ' Ů ¤ 2Ņ' Ẓ ' Ů ¤ 2Ņ' Ẓ ' Ů ¤ 5Ņ'	2,3,16
2		' (1~2)ml/(h ¥ 80cm^2)' ' (RT-55)Ņ' ' ¤ 2Ņ' ' 1mL'		2
3		' (0~1000)Ņ' ' 15Ņ'		4
4		' (290~400)nm' ' (10~70)Ņ'		5
5		' 1T;		6
6		' (30~1000)m/s' ' (0~60)mm'		7
7		' (0~10)kN'		9
8				

20.1

˜	O	ẓ ≠ ė ˆ Ь. G ˜		
		A	B	C
1	à Ъ ė w˜	Æ	Æ	Æ
2		Æ		
3	ˆ ˅ ˥ ˜	Æ		
4	ỉ ṗ ΰ ė	Æ		
5	ˆ UV˜	Æ		
6	˥	Æ	Æ	Æ
7		Æ	Æ	
8		Æ	Æ	Æ
9		Æ		
10	Ь	Æ	Æ	Æ
11	Ḋρ ė Ḡ	Æ	Æ	Æ
12	:	Æ	Æ	Æ
13	˥	Æ	Æ	
14	Ъ	Æ	Æ	Æ
15	r à /l à	Æ	Æ	Æ
ч ‰ˆ Ь. G ˜' GB/T 7251.12-2013 ˅ ˥ ˜ ė L 2 №' ẓ ˜ ė L ' GB/T 7251.1-2013 ˅ ˥ ˜ ė L 1 №' ↕' Q/GDW 13089-2014 ż̈ È˜ ˅ ˥ ˜ ‰'				

20.2

1		-70~+150Ņ (75%~98%) (25%~75%) (1-2)ml/(h¥80cm²)	Ẓ ¤2Ņ’ Ẓ Ů¤2Ņ’ Ẓ Ů¤5Ņ’	2,3
2		(RT-55)Ņ’ ¤2Ņ’ 1mL’		2
3		0~1000Ņ’	15Ņ’	4
4		290nm 400nm’		5
5		+10~70Ņ(	1Ņ~’	
6		1T’		6
6		30~1000m/s’ 0~60mm’		7
9		10kN’		9
10	IP	1mm’		9
11		0.5	10A’	11
12				

21.1

		O			
			A	B	C
1	r		Æ	Æ	Æ
2			Æ	Æ	Æ
3	. ╠		Æ	Æ	
4	. ╠		Æ	Æ	
5	r	d	Æ	Æ	Æ
6	XLPE		Æ	Æ	Æ
7	▫	10kV	Æ		
8		10kV	Æ		
9	5min		Æ		
10		3kV			

32	ˆ ~	Æ		
33	Ь	Æ		
34	ˆ ~	Æ		
35	HEPR	Æ		
36	HEPR	Æ		
37	EPR ï HEPR	Æ		
38	r	Æ		

ц ‰ˆ Ь¸ G ~'

GB/T 12706.1 Í 2008 ‹ 1 kV (U_m 1.2 kV) ‹ 35 kV (U_m 40.5 kV) ´ z ï Ð 1 №' ‹ 1 kV (U_m 1.2 kV) è 3 kV (U_m 3.6 kV) '

GB/T 12706.2 Í 2008 ‹ 1 kV (U_m 1.2 kV) ‹ 35 kV (U_m 40.5 kV) ´ z ï Ð 2 № ‹ 6 kV (U_m 7.2 kV) ‹ 30 kV (U_m 36 kV) '

GB/T 12706.3 Í 2008 ‹ 1 kV (U_m 1.2 kV) ‹ 35 kV (U_m 40.5 kV) ´ z ï Ð 3 № ‹ 35 kV (U_m 40.5 kV) '

	~	' G 23Ņ à 0.1MPa Ð Ӣ Ч 650mL/min à 10L/min' ' ¤ 2%'	
46	ᵐᵐ	' ^ 1000 ¤ 100˜ mm à ^ 2000 ¤ 100˜ mm à ^ 4000 ¤ 100˜ mm˘ U Ė Ң ᵕ ^ D Ч 0.7W ¥ m^{-2} ¥ K^{-1}~' ' ˜ L ˘ Ч^ 77.7 ¤ 4.8˜ L/min'	34
47		ᵡ' 10 IRHD 100 IRHD'	35
48		Ü ' ˜ L˘ ^ r ~ 0.025~0.030%'	37

22.1

| | | |

20	№		‰ ' Ň '	13,17
21	.		' ±2Ņ'	13,14,15,17,18
22	ɬ Л		ˆ 5~40˜ mm'	14
23	ɻ		₴ /l ' ˆ 0.70±0.01˜ mm'	15
24	ɣ		‰ ' ₽ '	

23.1

| | | |

23.2

	/ת ק O	˙ ď ġ	ˆ 1 ˝ ˜
1	ʐ	ʐ :1T/5T'	3,5
2	۶	مخ' 1-10mm ;5-11mmm	4,10
3		مخ' 2~20M ß'	6

24.1

| | | |

24.2


˜			ˆ 1 ˜ ˜
	/ת ל O	˜ ǎ ė	
1	/ת	₥' (0~2000) ë ₥	4˜ 12,16
2	ę /'	ę' 50T,100T'	5,6,7,13,17,18,19
3		₹ ⁄' 36V'	8
4		₹ ⁄' 45V'	9,10
5	¬ ˜ 1	' 1~3Hz'	14
6	¬ ˜ 2	¬ ' ¤ 30£;	15
7		₥' (0~200)₦¥₥'	20
8	¬ ˜ 3	' ¤ 12₥₥'	21,22,23
9	EMI	1MHz,(0~100)dB'	24
10	ǐ ⁄ ל	₹ ⁄' (0~100)kV'	24

25.1

ʐ ≠ ɛ

˜ o

25.2

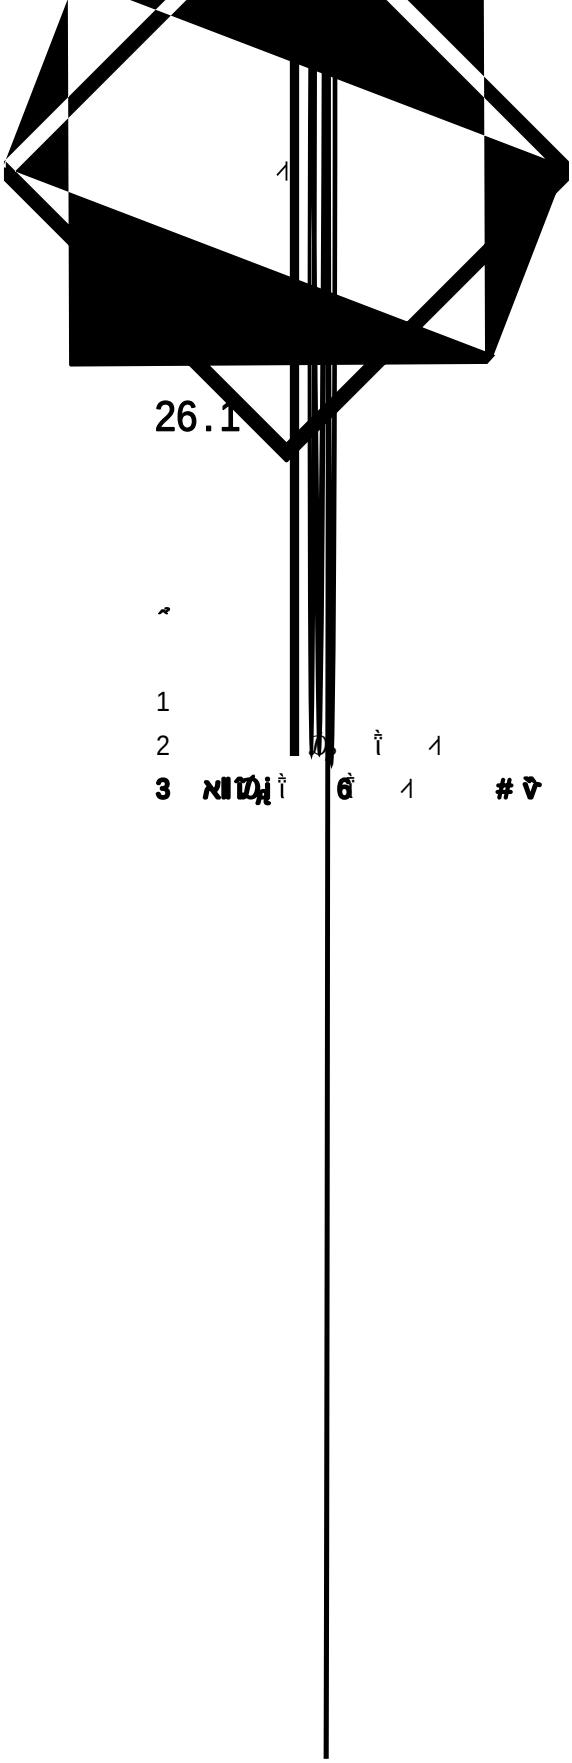

26.1

	O		
		A	B	C
1		Æ	Æ	Æ
2		Æ	Æ	
3		Æ	Æ	

26.2

ᵖ			^ 1 ᵖ ~
	/ת ל O	ᵀ ǎ ɕ	
1	‖ Ð ᵨ ㄔ Ü ל	₹ ㄔ' (800~1200)kV'	2,7,10
2	ĩ ㄔ ל	₹ ㄔ' 500kV'	3,7,10,12,13
3	ə ㄔ 1 1	₥' (500~1000)kN'	4
4	'	₥' 5˙ 100Ņ'	5,6
5		0-60MPa'	8
6	/ו ת	-	9,16
7	d	₥' 600kN/(-65~80)Ņ'	10
8	ə ㄔ 1 2	₥' (500~2000)kN '	11
9		₥' Ó100kN ¥ m'	11
10		50kV ' 1.5*1.5*1.5 ᵣ '	14
11		₥' Ó100kN ¥ m'	15
12		₥' Ó100kN ¥ m'	17

27.1

| | | |

31			Æ	Æ	Æ
32	Ð ɛ B	ɛ	Æ	Æ	Æ
33	‖ Ð₽Ð₽	∕	Æ	Æ	
34			Æ		

ч ‰ Ъ. G ~'

27.2

ᵐ			
	/т кс O	ᵀ ǎ ɣ	^ 1 ᵐ ~
1	⅂ z 1	мк' 500kN'	1,4,19,27
2	ĩ ⅂ кс	⅂' 500kV'	2
3	d	мк ' 600kN/(-65~80) Ņ'	3
4	ĩ ⅂ кс	⅂' 500kV'	3
5	ll Ð⍴ ⅂ ŭ кс	⅂' (800~1200)kV'	3,18,20,22,33
6	⅂ ŭ кс 1	⅂' 0~50 kV'	5,9
7	A ᵍᵍᵐ	мк' (0~100) '	6
8	⏀ .	мк' (0~100) Ņ'	7
9	ᵍᵍᵐ т	ᵍᵍᵐ '	8
10	L '	мк' 2500 N'	10,11,12
11	т	-	13
12	´ à ⅂ ŭ кс	⅂' (0~6)kV'	14
13	ĩ ⅂ кс	⅂' 200 kV'	16
14	⅂ ŭ кс 2	⅂' ¤ 200 kV'	17
15	⅂ ŭ кс 3	⅂' 200 kV'	21
16	´ à ⅂	⅂' 500 kV'	23,25
17	ᵴᵸ т	1MHz' (0~100)dB'	24
18	ᵛᵛ .	⅂' (0~50) kV'	26
19		50kV ' 1.5*1.5*1.5 r '	28
20	/⅂ т	0~13㎜'	29
21	‰ z т	мк' (0~1000)N'	31
22	⅂ z 2	мк' 1000kN'	32
23	'	мк' 1000kN'	34

28.1

˜	O	Ƶ ≠ ė ˆ Ь. G ˜		
		A	B	C
1		Æ	Æ	Æ
2	Ƶ	Æ	Æ	Æ
3	Ƶ	Æ	Æ	Æ
4	Ḡ /ا	Æ	Æ	Æ
5	o ح ا	Æ		
ш ‰ˆ Ь. G ˜' GB 4623-2014 o ح ’				

28.2

˜			ˆ 1 ˜ ˜
	/т ح O	˜ ǎ ė	
1		№ ẏ' 0.01㎜'	1,3
2	ا	№ ẏ' 0.1㎜'	4
3	Ƶ т	₥' (0~50)kN' № ẏ' 0.1kN'	3
4	ا ’	₥' (0~600)kN' № ẏ' 1kN'	5

29.1

˜		O	ẓ ≠ ẹ ˆ Ь. G ˜		
			A	B	C
1			Æ	Æ	
2	Ð		Æ	Æ	Æ
3			Æ	Æ	Æ
4	Ð	à	Æ		

30.1

˜	O	Ƶ ≠ È ˆ Ь. G ˜		
		A	B	C
1		Æ	Æ	Æ
2		Æ	Æ	Æ
3	↕	Æ	Æ	Æ
4	∕	Æ	Æ	Æ
5	‖ Ð	Æ	Æ	Æ
6	ѿ .	Æ	Æ	Æ
7	h ⁄	Æ	Æ	
8		Æ		
ц ‰ˆ Ь. G ˜' DL/T 802.3-2007 Ƶ Ð 3 №' . Ə ї Ə '				

30.2

1	/I \l №		‰' ^ 0~25˜ mm' ¨Ḥ ' ¤ 8 ë mm'	1
2	№	‰	‰' (0~120)g' ' Ň ' ' 0.0001'	2
3	Ƶ	‰	‰' ^ 0~10˜ kN' ' 1 '	3,4
4	ll Ɗ			

‘ ’

ð

H

31.1

31.2

˜			
	/ת ֹO	˜ ǎ ė	ˆ 1 ˜ ~
1	׳ 1	₰' ˆ 0~200˜ kV' ‰ ' 3 '	1,2
2		₰' ˆ 0.5~1000˜ pC Ь ɢ1pC	13,14
3	ѵ	₰'ˆ 0~3000˜ A' ‰ ' 1 '	13,14
4	‖ Ð ׳ ü	₰'ˆ 0~400˜ kV' ‰ ' 2 '	3,4
5	ѵ	₰'ˆ 0~3000˜ A' ‰ ' 1 '	3,4
6		₰'ˆ 0~3000˜ A' ‰ ' 1 '	8,9,11
7	׳ 2	₰' ˆ 0~75˜ kV' ‰ ' 3 '	8,9,11
8		₰'ˆ 0~100˜ kA' ‰ ' 1 '	5,6,7
9		₰'ˆ 0~40˜ kV' ‰ ' 3 '	10
10	₹	₹ 'ˆ 0.4 ¤ 0.1˜ L/ˆ h ¥ m³˜'	10
11	ʐ 1	₰'ˆ 0~10˜ kN' ‰ ' 1 '	15
12	.	₰' ˆ 0~200˜ Ņ' ' ±2Ņ'	16
13	ת	₣ˆ 0~5˜ V' ‰ ' 1 '	16
14		₰'ˆ 0~60˜ kV' ‰ ' 3 '	17
15		₰'ˆ 0~1000˜ mA' ‰ ' 1 '	17
16	ʐ 2	₰'ˆ 0~2˜ kN' ‰ ' 1 '	19
17	∀	₰' -30 Ņ ~ ' ' ±2Ņ'	19
18	׳	₰'ˆ 0~100˜ pF' ' 2%+0.0005 Â	20