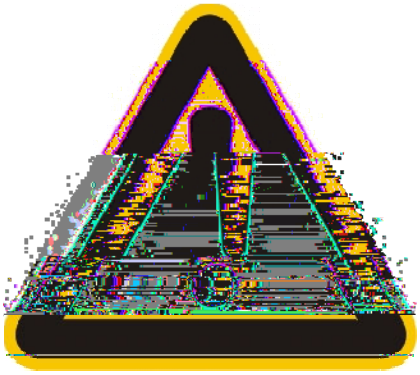

1 4

1.1 4

1.2 4

1.3 5

2 5

3 6

3.1 6

3.2 7

3.3 7

3.3.1 7

4 ..... ÷

´ .1 ..... ÷

´ .2 ..... ć .....

ć .....

Ĉ

/ ł ,

1.3

0　60kV

500mA

0　4kV

500mA

4. [illegible] 10A 5 × 20

5. [illegible] 220V ± 10%

6. [illegible]

7. [illegible]

" я

3.2

3.3

3.3

3.3.1

	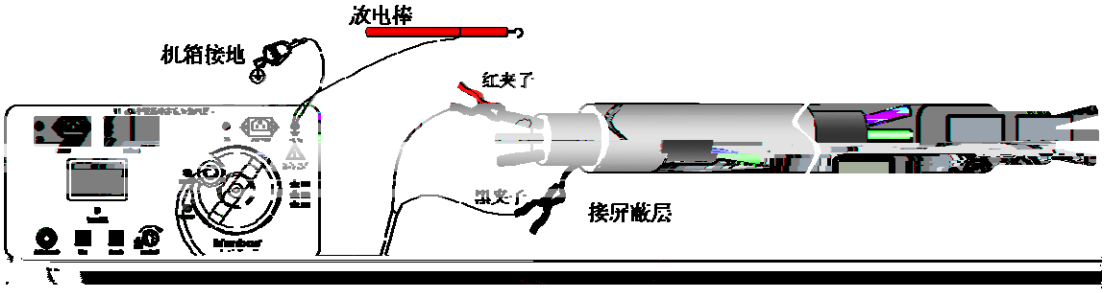 2 1 2
 高压分	
 高压合	•


零位
启动
零位
启动
高压调节

4.2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4.3

4.3.1

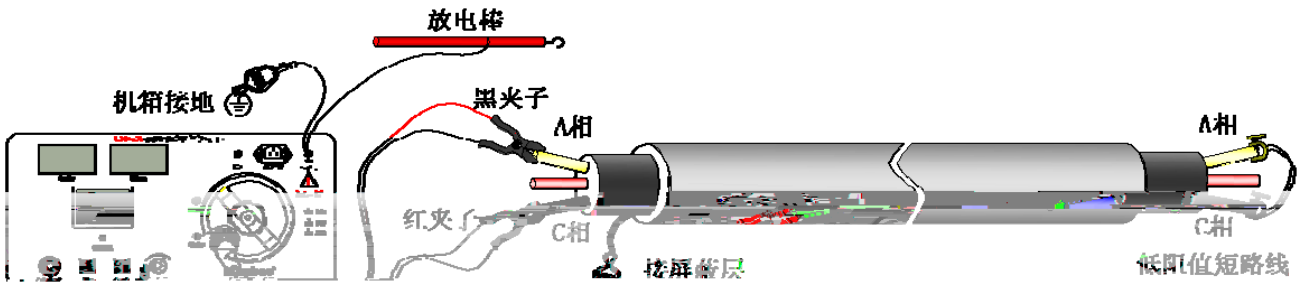

1.

2.

3. FJ2

4.

4.3.2

4.3.2.1 /

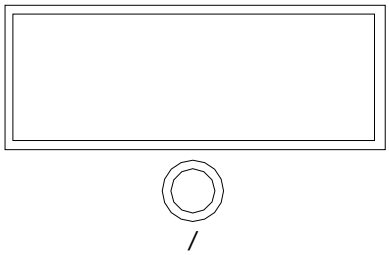

4 /

/

4.3.2.2

1.

	高压分	

	 高压合	•
		20mA • • 20mA

2. /

	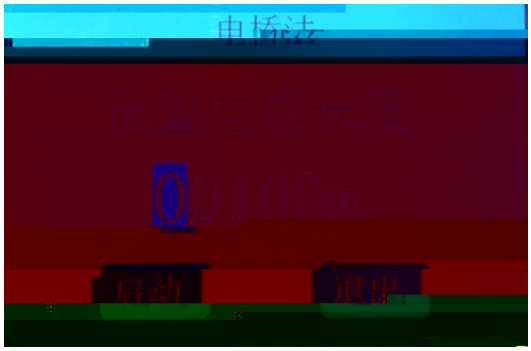	→ → →

	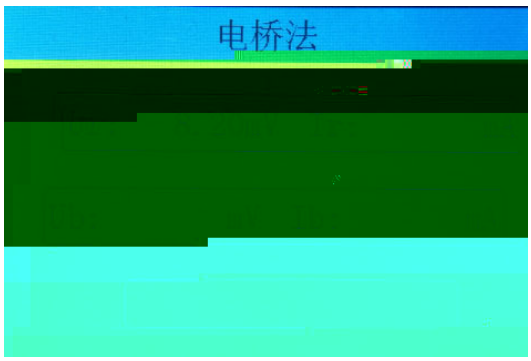 电桥法	● “4. ”
	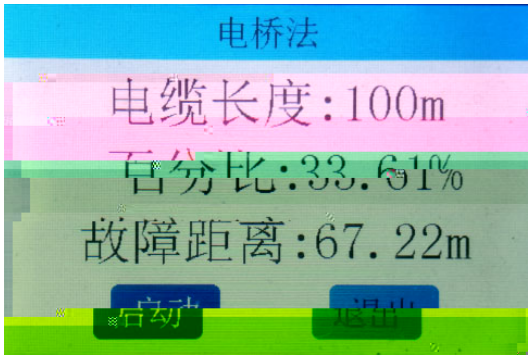 电桥法 电缆长度:100m 百分比:33.61% 故障距离:67.22m 启动 退出	
	0→ → → →	

●

3. /

	电桥法 截面法 电压法 设置	

	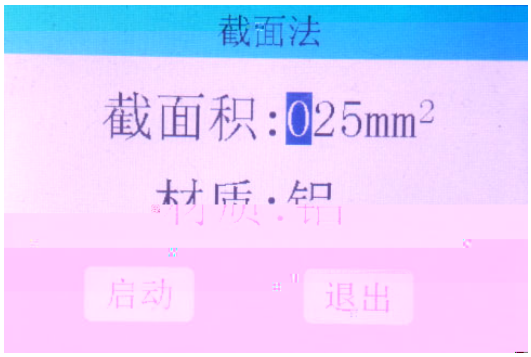	→ →
		● “4. ”
	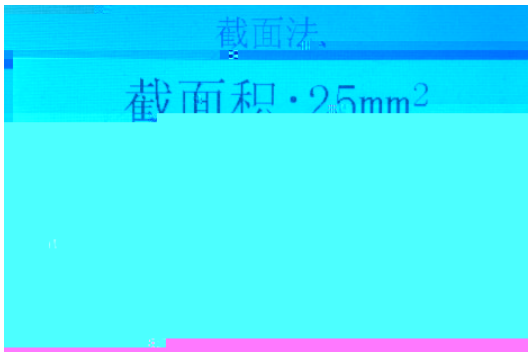	
	0→ → → →	

●

4

	20mA	“4 ”

4.4

1 :

2 :

7.1

4.4.1

1.

	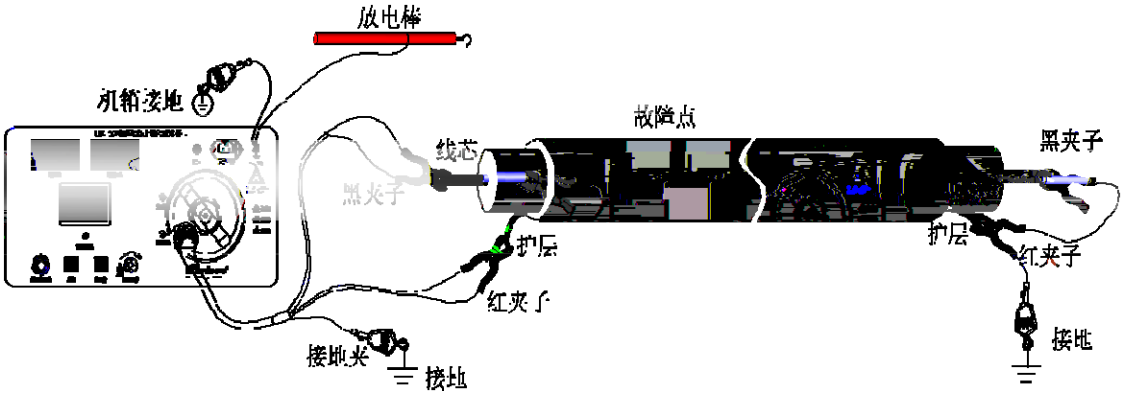 5 + 1 2 **FJ3** 3
	4.4 “4.4.2.2 ”

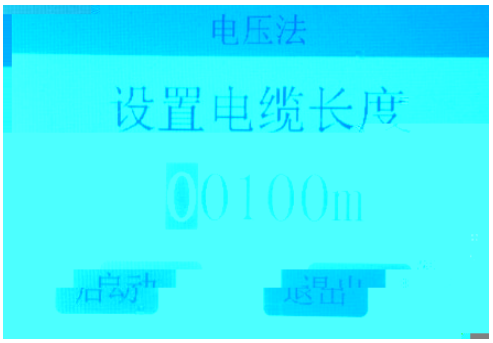

→ → →

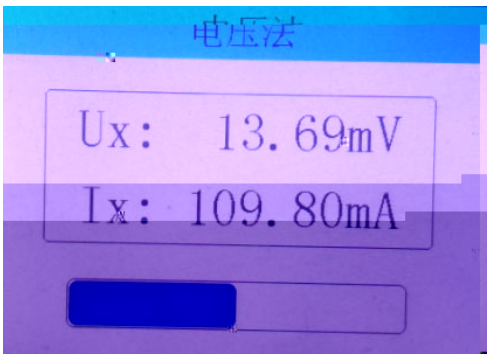

-
- 4.4.2.2 “4. ”

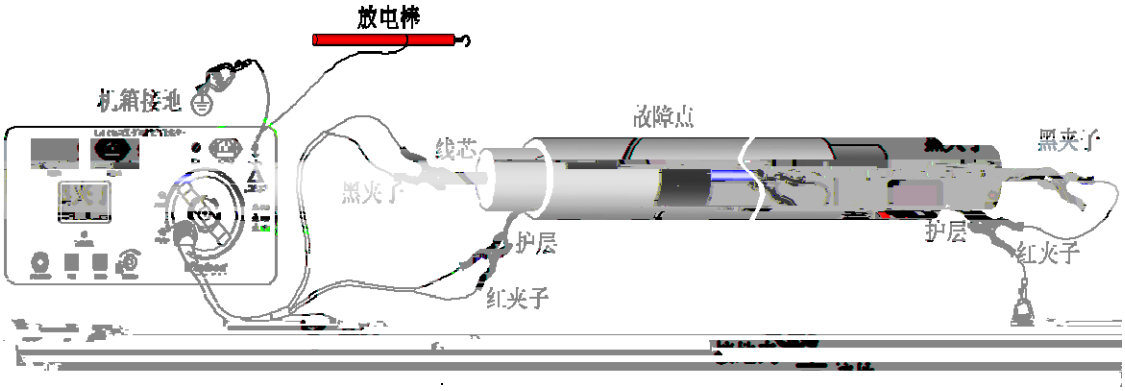

6 +

1

2

3.4 “3.4.2.2 ”

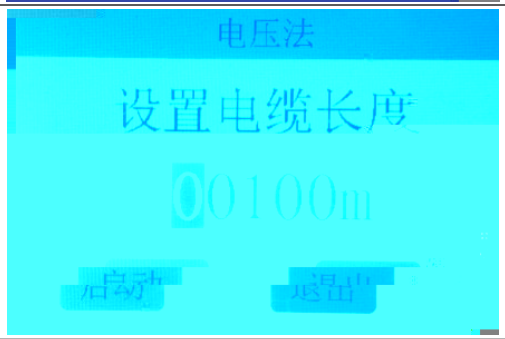

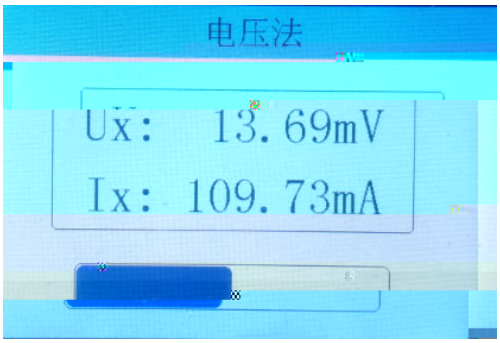

- 4.4.2.2 “4. ”

	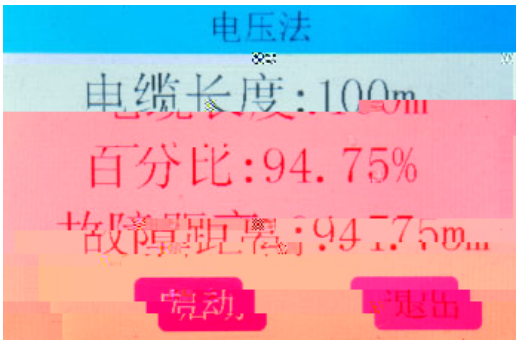	
	0→ → → →	

5

1.

2. 60kV

3.1

3.

4.

5.

3.3.2

5

6.

7.

8.

6

6.1

6.1.1

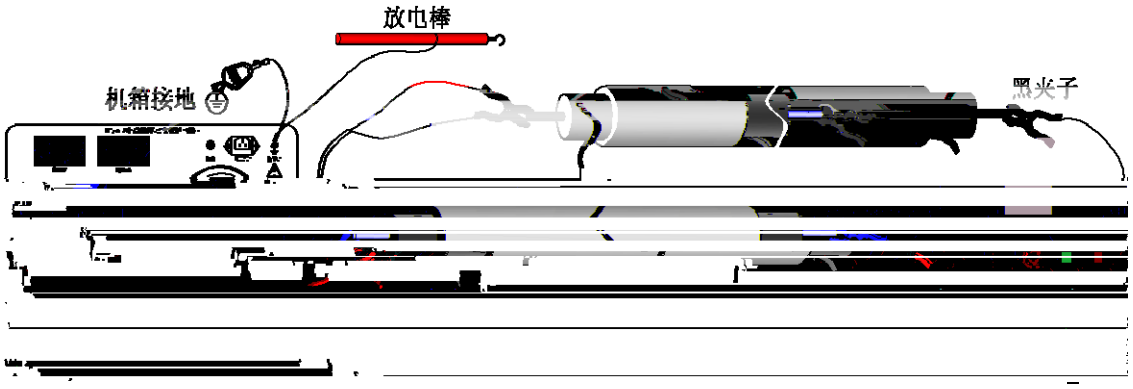

1

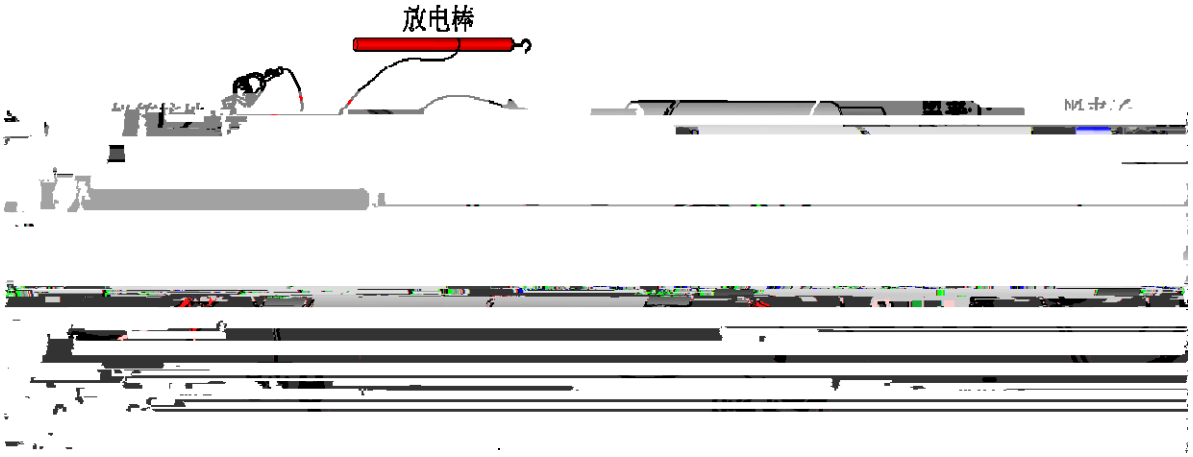

2 ㄱ h ㄴ

6.1.2

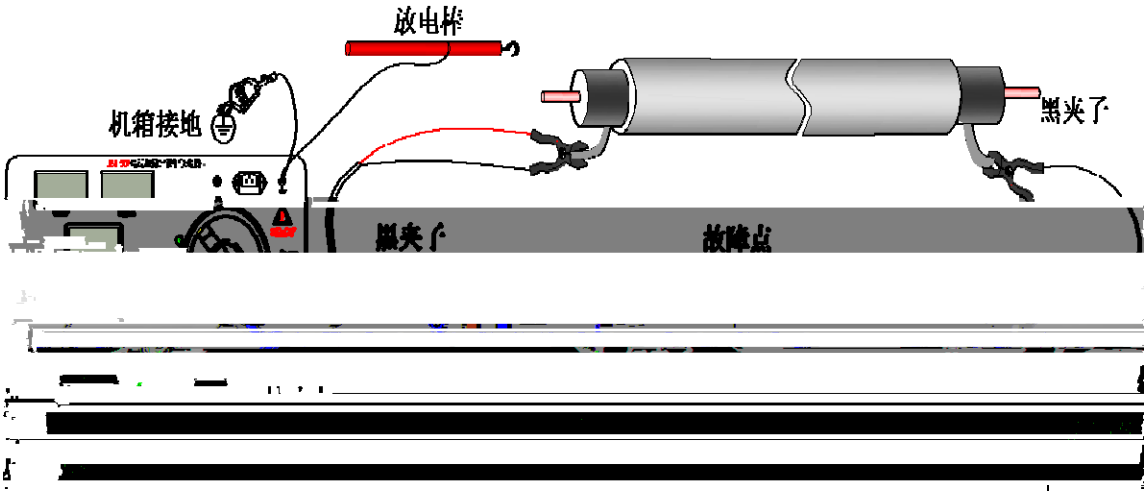

3

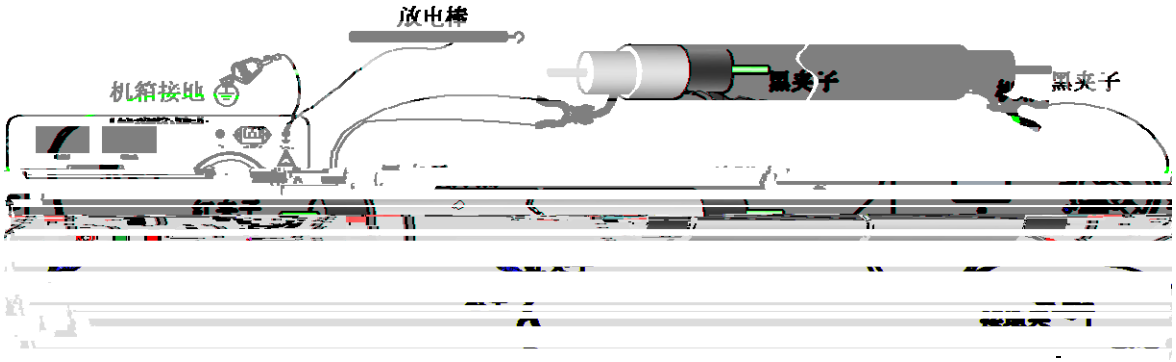

4

3　4

6.2

5

33.3%

6.3

1		FJ1 (3.5) FJ1L (20)
2		FJ2
3		FJ3 4 FJ3L 10

4	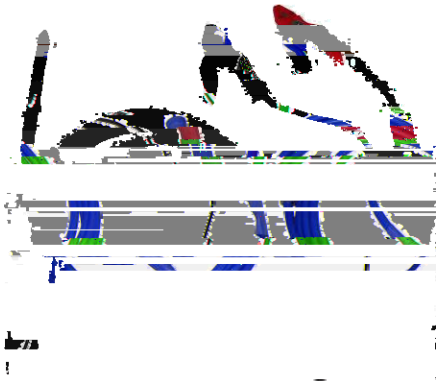	FJ4 (3.5) FJ4L (20)
5	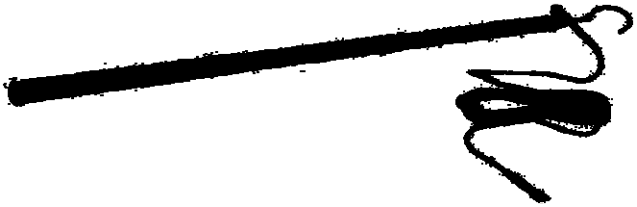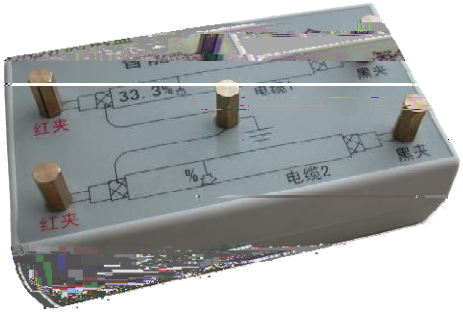	
6